riquadra100 TENDA TECNICA

SCHEDA DI CALCOLO
CENTRO MURO

Ver. 01 22

DATI DI PROVA

Spessore muratura	300 mm
Spessore cappotto	150 mm
Laterizio034	0,340 W/mK
Pannello isolante 10077-2	0,035 W/mK
Corpo Riquadra100 Eps	0,034 W/mK
Profilo Pvc-U rigido	0,170 W/mK
Profilo Legno016	0,160 W/mK

NORMA DI CALCOLO

Norma	**UNI 11673/1**

TERMOGRAFIA

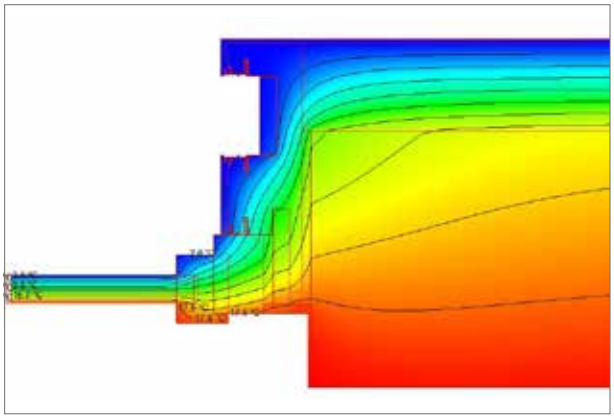

Valore ψ	**0,038 w/mk**
Temperatura superficiale minima	**18,50°C**
Frsi minimo	**93,00%**

I VALORI RIPORTATI VARIANO AL VARIARE DEI COMPONENTI CONTENUTI. DEFAVERI SRL SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE, ADEGUARE LE IMMAGINI E I CONTENUTI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO ALCUNO.OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, ANCHE PARZIALE, SE NON AUTORIZZATA È VIETATA A TERMINI DI LEGGE. PROPRIETÀ RISERVATA A DEFAVERI SRL.

DEFAVERI
WWW.DEFAVERI.IT

De Faveri Srl - Z.I Via Casale 15/e 31020 Refrontolo TV
P.I./C.F./R.I: 00871040267 - REA TV 187766 - Cap.Soc € 100.000,00 i.v.
T: **0438 840206** F: **0438 981616** E: **info@defaveri.it**