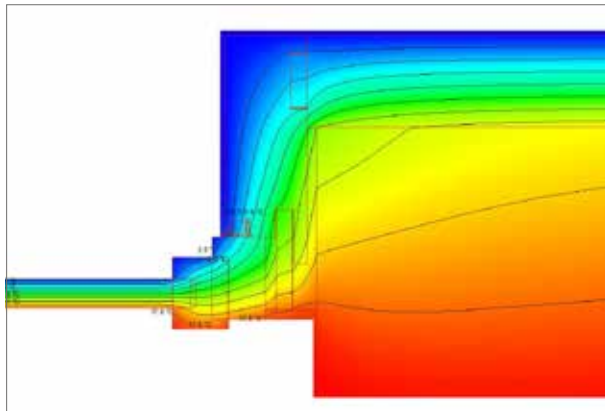


DATI DI PROVA

Spessore muratura	300 mm
Spessore cappotto	150 mm
Laterizio034	0,340 W/mK
Pannello isolante 10077-2	0,035 W/mK
Corpo Riquadra100 Eps	0,034 W/mK
Profilo Pvc-U rigido	0,170 W/mK
Profilo Legno016	0,160 W/mK

NORMA DI CALCOLO

Norma	UNI 11673/1
--------------	--------------------

TERMOGRAFIA


Valore ψ	0,031 w/mk
---------------------------------	-------------------

Temperatura superficiale minima	18,60°C
--	----------------

Frsti minimo	93,00%
---------------------	---------------

I VALORI RIPORTATI VARIANO AL VARIARE DEI COMPONENTI CONTENUTI. DEFAVERI SRL SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE, ADEGUARE LE IMMAGINI E I CONTENUTI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO ALCUNO. OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, ANCHE PARZIALE, SE NON AUTORIZZATA È VIETATA A TERMINI DI LEGGE. PROPRIETÀ RISERVATA A DEFAVERI SRL.